

Реле контроля тока РКТ-1 AC100-400В УХЛ4 ТУ 342520-015-31928807-2010

Код EAN-13 (артикул) РКТ-1 AC100-400В УХЛ4 4620769450289

- Срабатывание по току выше или ниже установленного значения тока
- Два диапазона измерения тока (до 1 А или до 5 А)
- Расширение рабочего диапазона с помощью стандартных трансформаторов тока ХХ/5А
- Порог срабатывания 10...100% от максимального значения тока (1 А или 5 А)
- Наличие режима памяти - запоминания состояния ошибки
- Задержка для пропуска пусковых токов - 0,5 с или 5 с
- Задержка срабатывания исполнительного реле от 0,1 с до 10 с
- Имеет функцию инверсии состояния выходного реле
- Напряжение питания AC100-400 В
- Питание осуществляется от контролируемой сети
- 1 переключающая группа
- Ширина корпуса 17,5мм (1модуль)

Назначение

Реле контроля тока РКТ-1 предназначено для выдачи управляющего сигнала при обнаружении выхода значения тока в однофазных или трёхфазных сетях выше или ниже установленного значения. Реле контроля тока служит для контроля перегрузок станков, электродвигателей или другого электрооборудования, для контроля потребления, диагностики удаленного оборудования (замыкание, пониженное или повышенное потребление тока).

Конструкция

Реле выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе с передним присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную шину DIN шириной 35мм или на ровную поверхность.

Для установки реле на ровную поверхность, фиксаторы замков необходимо переставить в крайние отверстия, расположенные на тыльной стороне корпуса. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм².

На лицевой панели прибора расположены: зеленый индикатор включения напряжения питания «U», желтый индикатор срабатывания встроенного исполнительного реле « $\square$ », регулятор времени срабатывания реле «t», регулятор порога срабатывания от максимального тока и четырехсекционный DIP-переключатель для выбора режимов работы. Габаритные размеры реле контроля тока приведены на рис. 3.

Условия эксплуатации

Окружающая среда – взрывобезопасная, не содержащая пыли в количестве, нарушающем работу реле, а так же агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию. Вибрация мест крепления реле с частотой от 1 до 100 Гц при ускорении до 9,8 м/с². Воздействие электромагнитных полей, создаваемых проводом с импульсным током амплитудой до 100 А, расположенным на расстоянии не менее 10 мм от корпуса. Реле устойчиво к воздействию помех степени жесткости 3 в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.4.1-2000, ГОСТ Р 51317.4.4-99, ГОСТ Р 51317.4.5-99

Работа реле

Реле контроля тока имеет два режима работы: режим максимального тока и режим минимального тока. Выбор режима работы осуществляется первым переключателем. Если переключатель 1 установлен в положение «In>» включается режим максимального тока, если в положение «In<» - режим минимального тока.


Реле имеет функцию инверсии выхода, которая включается 4 переключателем. Диаграмма работы реле в режиме максимального (минимального) тока при выключенной и включенной инверсии выхода представлена на рис.1 (рис.2). При выключенной инверсии (4 переключатель в положении «выкл») в режиме максимального (минимального) тока исполнительное реле остается включенным до тех пор, пока значение контролируемого тока не станет выше (ниже) заданного порога срабатывания. Если измеренное значение тока превысит (станет ниже) установленного порогового значения исполнительное реле выключится после отсчета установленной потенциометром «t» задержки времени t. При возвращении значения тока

в исходное состояние реле включается без задержки, установленной пользователем. Если во время этого отсчета значение тока вернется в пределы установленных значений, работа будет продолжена без переключения исполнительного реле. При включенной инверсии (4 переключатель в положении «вкл») выключенное и включенное состояния реле меняются местами.


Переключатель 3 задает задержку включения t_{вкл} 0,5с или 5с для пропуска пусковых токов. После включения питания в течении этого времени измерение тока не происходит и исполнительное реле остается в состоянии, соответствующему «нормальному» режиму работы.

Переключатель 2 включает функцию «памяти» - запоминания состояния ошибки. Если после срабатывания реле значение тока вернется в установленные пределы, реле возвращается в исходное состояние с учетом заданного гистерезиса (переключатель 2 в положении «б.пам.» - функция «память» выключена). При установке 2 переключателя в положение «пам» возврат в исходное состояние произойдет только после снятия и повторного включения питания или после кратковременного перевода переключателя 2 в положение «сброс».

Режим максимального тока

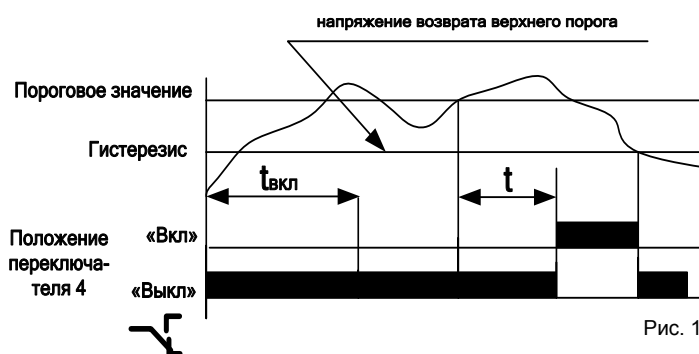

Режим минимального тока

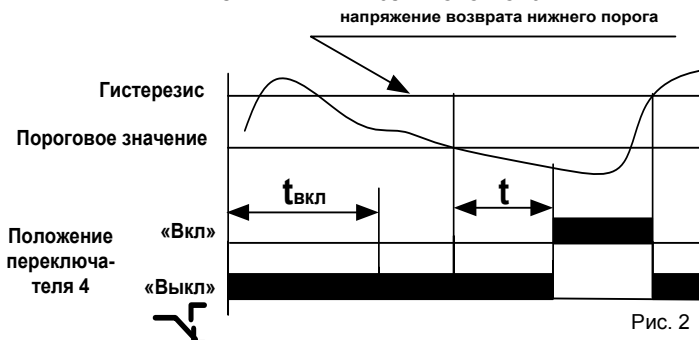



Выбор режима работы с помощью DIP-переключателя и установка времени срабатывания реле потенциометром «t» осуществляется при выключенном напряжении питания.

Порог срабатывания устанавливается верхним потенциометром, в пределах 10...100% от максимального значения тока 1 А или 5А. Примеры схем подключения реле приведены на рис. 4 - 6, где Rш - сопротивление шунта измерительной цепи. Напряжение питания на реле подается на клеммы «L1» и «L2». При измерении тока в диапазоне до 1 А, нагрузка подключается клеммам «L1-E2», при измерении тока в диапазоне до 5 А - к клеммам «L1-E1». При подаче питания на реле включается зеленый индикатор «U». Когда исполнительное реле

Технические характеристики

Напряжение питания	AC100-400В ± 10%, 50Гц;
Потребляемая мощность, не более	2ВА
Входное сопротивление, Rш	0,01 Ом - 5 А 0,05 Ом - 1 А
Диапазон измерения тока	до 1А или до 5А
Измерительная цепь (длительная перегрузка по току)	L1-E2- 1А(5А) L1-E1- 5А(10А)
Порог срабатывания от максимального значения тока (1 А или 5 А)	10 - 100%
Погрешность установки порога срабатывания	10%
Гистерезис по отношению к пороговому значения	5%
Задержка включения, tвкл	0,5 с или 5 с
Задержка срабатывания реле, t	0,1 - 10 с
Максимальное коммутируемое напряжение	400 В
Максимальный коммутируемый ток при активной нагрузке: AC 250 В, 50 Гц (AC1) DC 30 В (DC1)	16 А
Максимальная коммутируемая мощность	2000 ВА
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	AC2000 В, 50 Гц, (1 мин.)
Механическая износостойкость, циклов не менее	10х10 ⁶
Электрическая износостойкость, циклов не менее	100000
Количество и тип контактов	1 переключающий
Степень защиты реле по корпусу по клеммам	IP40 IP20
Диапазон рабочих температур	-10 ... +55 ⁰ С
Температура хранения	-40 ... +60 ⁰ С
Относительная влажность воздуха	до 80% при 25 ⁰ С
Рабочее положение в пространстве	произвольное
Режим работы	круглосуточный
Габаритные размеры	17,5 X 90 X 63 мм
Масса	0.1 кг

Таблица

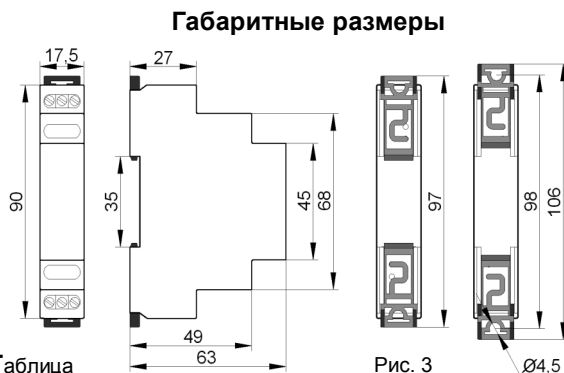


Рис. 3

включено замкнуты контакты реле 11 - 14 и включен желтый индикатор « $\square$ », когда выключено - замкнуты контакты 11 - 12 и желтый индикатор выключен.

Контроль тока однофазной нагрузки

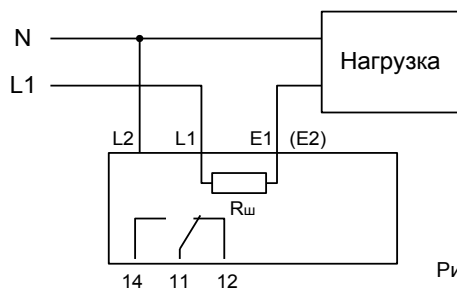


Рис. 4

L1 - E1 (Rш=0,01 Ом) 5А макс
L1 - E2 (Rш=0,05 Ом) 1А макс
L1 - L2 AC100-400 В
16 А/250 В (AC1) 400 В макс.

Контроль тока трехфазной нагрузки

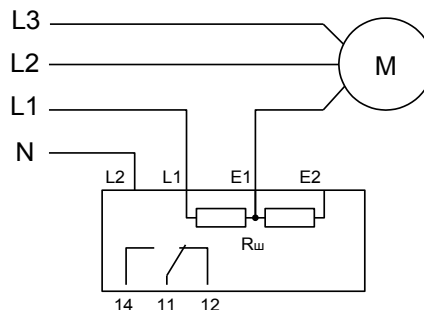


Рис. 5

Подключение трансформатора тока

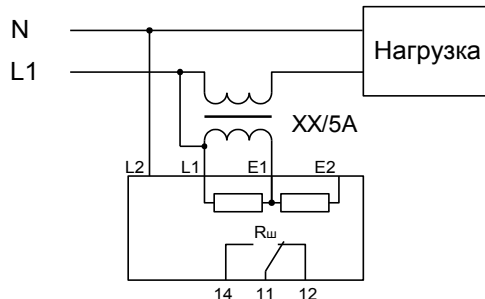


Рис. 6

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок изделия 24 месяца с момента передачи его потребителю (продажи). Если дату передачи установить невозможно, срок исчисляется с даты изготовления. Отметку о приёмке контролёр ОТК проставляет на корпусе изделия в виде заводского номера. Первые цифры заводского номера на корпусе изделия обозначают месяц и год выпуска.

Претензии не принимаются при нарушении условий эксплуатации и при механических повреждениях.

Дата продажи

Заводской номер _____
(заполняется потребителем при оформлении претензии)